


ПЛАН ГАЗОПРОВОДА. М 1 : 500.

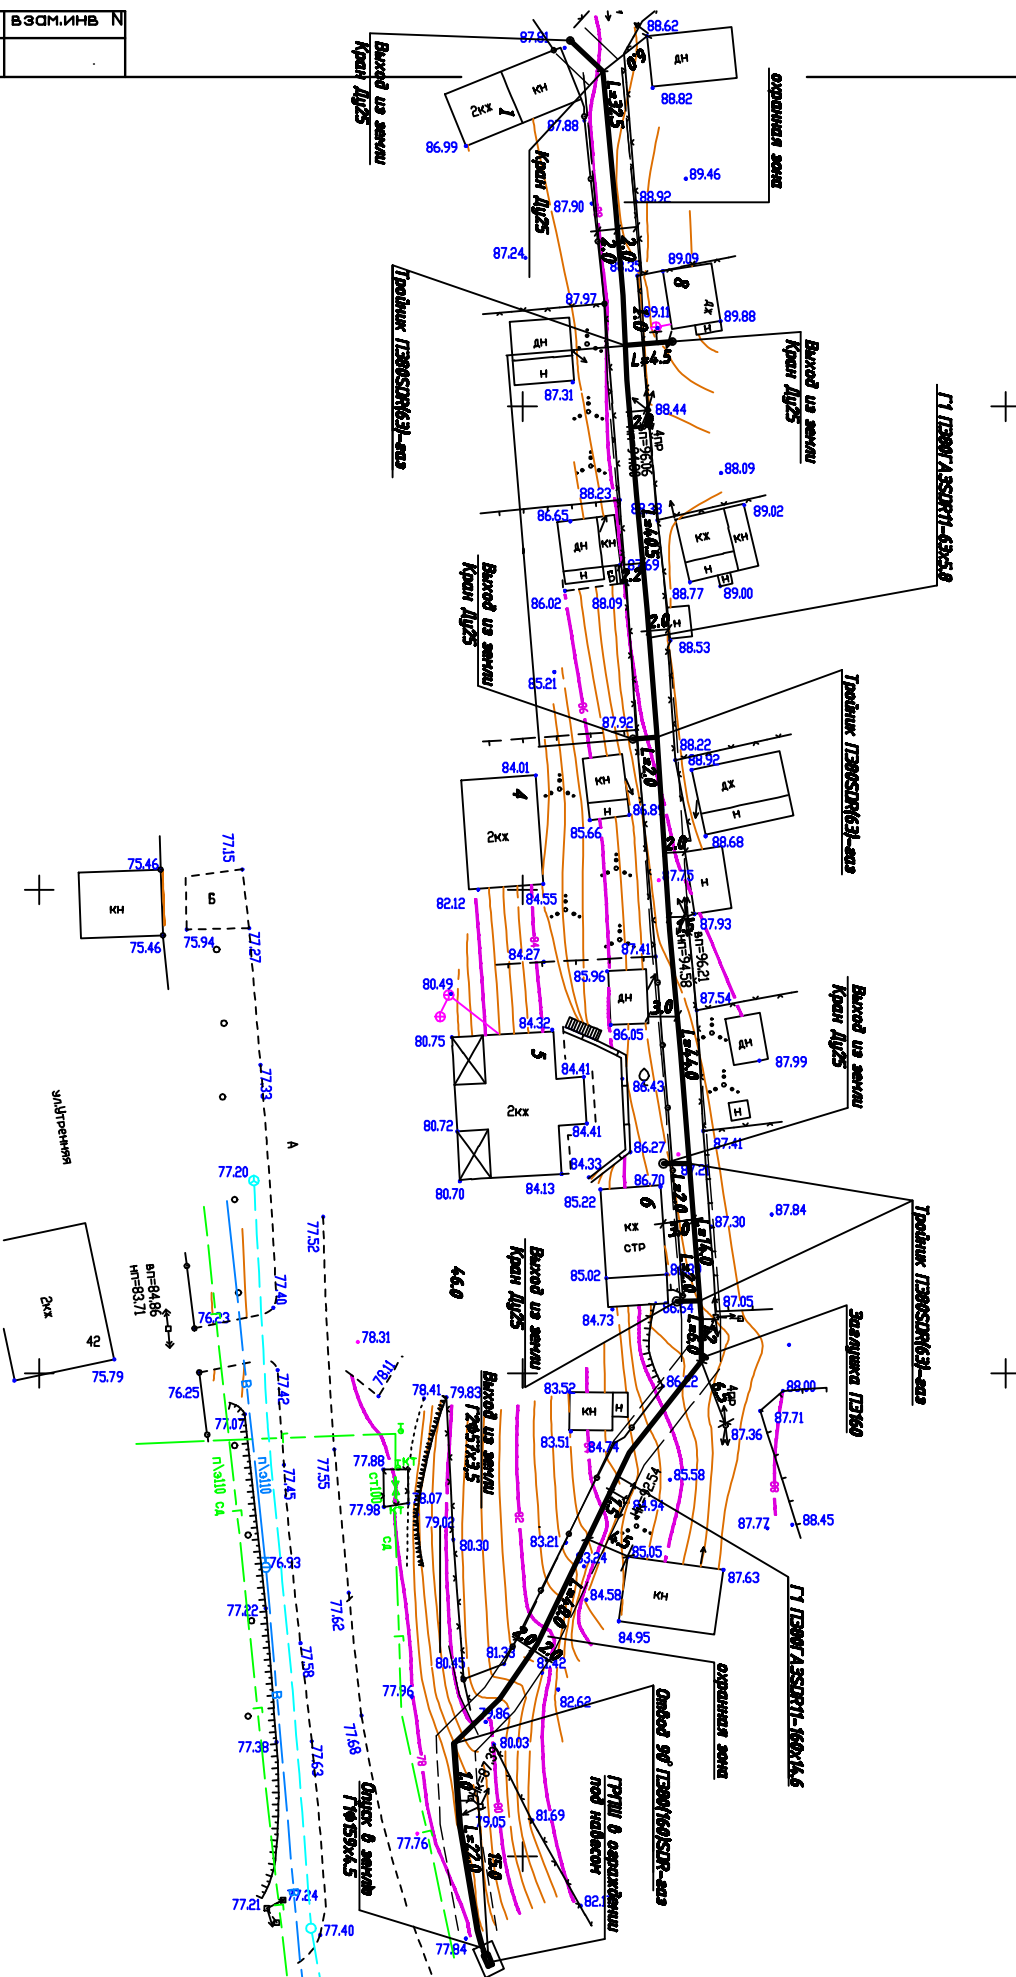

Примечания.

1. Глубина заложения подземного газопровода - 1,6 м во всем профиле.
2. Дать проект газопровода, преобразовать, установить специальную систему автоматического учета ширины не менее 0,2 м с несъемной надписью "Огнеопасно-газ" на расстоянии 0,2 м от верхней обмуровочной газопровода.
3. Запрещается установка соединений газопроводов со стальных вводы в зданиях.
4. Дать подземного газопровода, проложить, установить специальную надпись сеч. 2,5-4,0 мм с выводом газовой под трубу в землю в плане газопровода. Ковер газовой трубы (труба) Ø150 мм-1,4м).

ИНВ.ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТ	ВЗЯМ.ИНВ. N

ПСХ 12/2013/СХ		СТАНДАРТ ЛИСТ	
РТ в Казань, н. для СНТ "Тролик"		Заказчик: СНТ "Тролик"	
Названия снм газопровода.		СТАВКА	ЛИСТ
		PII	4
План газопровода.		ООО "Тролик"	
Н.состав.	Календарные	2015	